



МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51

E-mail: [mailbox@emercom.irtel.ru](mailto:mailbox@emercom.irtel.ru), <http://emercom.irtel.ru>

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БОДАЙБИНСКОМУ И МАМСКО-ЧУЙСКОМУ РАЙОНАМ  
УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

666811, Иркутская область, п. Мама, ул. Октябрьская 19, тел 2-11-21

п. Мама  
(место составления акта)

« 25 » декабря 2020 г.  
(дата составления акта)  
12 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
**№ 20**

с 09 ч. 00 мин. 1 декабря 2020г. до 09 час. 00 мин 25 декабря 2020г., на объекте муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Солнышко": здание детского сада, по адресу: 666832, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мусковит, ул. Ленина, д.15-а кв.2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору Баторова Сергея Витальевича от 25.11.2020 года № 20

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена *плановая выездная* проверка в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Солнышко"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"    "    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

"    "    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки): Распоряжение вручено Воротниковой В.И. заведующей МКДОУ детского сада «Солнышко» 25.11.2020 г.

(фамилии, инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Анисимов Олег Николаевич, государственный инспектор Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Воротникова Валентина Ивановна, заведующая МКДОУ детского сада «Солнышко»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
<b><u>Здание Детского сада МКДОУ Д/с «Солнышко» 666832, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Муковит, ул.Ленина, д.15 «А» кв.2</u></b>			
1.	На объекте допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции. Используются скрутки в электрораспределительной коробке. Электроавтомат без защитного кожуха.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. п.1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности; Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». 42. Запрещается: п.а) <b><u>эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</u></b>	МКДОУ детский сад «Солнышко» заведующая МКДОУ детского сада «Солнышко» Воротникова В.И.
2.	На объекте эвакуационные пути не оснащены световыми табло «ВЫХОД»	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. п.1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной	МКДОУ детский сад «Солнышко» заведующая МКДОУ детского сада «Солнышко» Воротникова В.И.

		<p>безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>ст.89 п.1 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>СВОД ПРАВИЛ СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</u></li> </ul>	
3.	<p>На объекте эвакуационные пути не оснащены аварийным освещением</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.</p> <p>п.1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>ст.89 п.1 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы</p>	<p>МКДОУ детский сад «Солнышко» заведующая МКДОУ детского сада «Солнышко» Воротникова В.И.</p>

		<p>4.2.1.1 Освещение путей эвакуации должно обеспечивать создание приемлемых визуальных условий для эвакуации людей из здания, а для мест производства работ вне зданий - в безопасное место, создавая при этом условия для надежного обнаружения средств безопасности и оборудования для пожаротушения.</p> <p>Освещение путей эвакуации должно обеспечивать в течение не менее 1 ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения;</li> <li>- 100% нормируемой освещенности через 10 с.</li> </ul> <p>Освещение путей эвакуации в помещениях или местах производства работ вне зданий должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>перед каждым эвакуационным выходом;</u></b></li> <li>- <b><u>в коридорах и проходах по путям эвакуации;</u></b></li> <li>- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;</li> <li>- на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени;</li> <li>- <b><u>в зоне каждого изменения направления пути;</u></b></li> <li>- <b><u>на пересечении проходов и коридоров;</u></b></li> <li>- перед каждым пунктом медицинской помощи;</li> <li>- в местах размещения средств экстренной связи;</li> <li>- <b><u>в местах размещения первичных средств пожаротушения;</u></b></li> <li>- <b><u>в местах размещения плана эвакуации;</u></b></li> <li>- снаружи перед каждым конечным выходом из здания.</li> </ul>	
4.	<p>Все используемые на объекте огнетушители, в т.ч. резервные, не прошли обязательную процедуру перезарядки.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.</p> <p>п.1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</li> <li>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</li> </ol> <p>Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>478. Руководитель организации обеспечивает наличие и</p>	<p>МКДОУ детский сад «Солнышко» заведующая МКДОУ детского сада «Солнышко» Воротникова В.И.</p>

		<p>исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>СП 9.13130.2009 Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации.</p> <p>4.3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.</p> <p>4.4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.</p> <p>Т а б л и ц а 1 — Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей</p> <p>Вид используемого ОТВ</p> <p>Срок (не реже) проверки параметров ОТВ перезарядки огнетушителя</p> <p>Вода, вода с добавками 1 раз в год 1 раз в год*</p> <p>Пена 1 раз в год 1 раз в год* Порошок 1 раз в год (выборочно)</p> <p>1 раз в 5 лет</p> <p>Углекислота (диоксид углерода) взвешиванием 1 раз в год</p> <p>1 раз в 5 лет</p> <p>Хладон взвешиванием 1 раз в год</p> <p>1 раз в 5 лет</p>	
5.	<p>Не предусмотрен резерв огнетушителей на замену выведенных на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации огнетушителей. Резервные огнетушители, своевременно не перезаряжены и не заменены.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.</p> <p>п.1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>Правила Противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной</p>	


	<p>формы. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) СП 9.13130.2009 Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации. 4.3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. 4.4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.</p> <p>Т а б л и ц а 1 - Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей Вид используемого ОТВ Срок (не реже) проверки параметров ОТВ перезарядки огнетушителя Вода, вода с добавками 1 раз в год 1 раз в год* Пена 1 раз в год 1 раз в год* Порошок 1 раз в год (выборочно) 1 раз в 5 лет Углекислота (диоксида углерода) взвешиванием 1 раз в год 1 раз в 5 лет Хладон взвешиванием 1 раз в год 1 раз в 5 лет 4.3.4 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.</p>
--	--

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

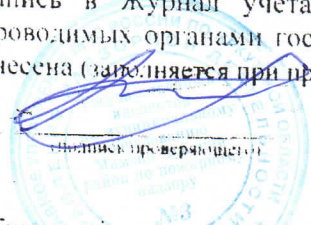

*Взвешивание*  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение главного государственного инспектора Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору Баторова С.В. от 25.11.2020г. года №20, проверочный лист №1 от 25.12.20г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор

Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору

Анисимов Олег Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«25» декабря 2020 г.

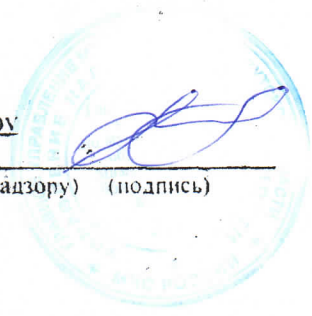

С актом проверки ознакомлен (а), с выявленными нарушениями согласна, копию акта со всеми приложениями получила):

Заведующая МКДОУ детского сада «Солнышко»

Воротникова В.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Копия верна



Вос. инспектор по пожарному надзору  
Бодайбинского и Мамско-Чуйского р. в  
Анисимов О.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576099

Владелец Воротникова Валентина Ивановна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023